



Montevideo, 25 de Marzo de 2015

En la fecha de hoy y siendo las 10.30 horas, en la Gerencia de la Región Noreste de Ose, ubicada en la calle Lavalleja 1112 de la Ciudad de Rivera, se realiza la reunión prevista en el pliego de la Licitación Pública Internacional No. 15292 "Suministro y Ejecución de Obras Civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la Ciudades de Rivera, Dpto de Rivera"

Participan de la reunión por las siguientes Empresas las siguientes personas.

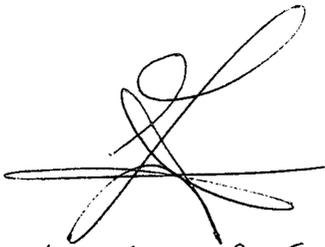

Ing. Gonzalo Garcia
por STILER S.A.




JUAN CARLOS ALVAREZ
TEYMA S.A.



RODOLFO
PRODEG



ALEJANDRO BASTANCOR
JTD RIVERA
OSE



ING. NELSON CARRASCO
OSE - RANC



Ing. Agrim. Luis Alfredo Siqueira
GERENTE REGION NORESTE

Montevideo, 6 de Abril de 2015

Acta de la reunión prevista de acuerdo al Art. 7.4 Sección I de la Licitación Pública Internacional 15292 "Suministro y Ejecución de Obras Civiles para la detección y reducción de agua no contabilizada en la Ciudad de Rivera Depto. De Rivera"

Se realizó el 25 de Marzo de 2015 a las 10.30 horas en la Gerencia de la región Noreste de Ose en la Calle Lavalleja 1112 de la Ciudad de Rivera.

Asistieron : Por parte de las Empresas que compraron el pliego correspondiente :

Por Abengoa -Teyma S.A.: Ing. Joaquín Álvarez

Por Stiller : Ing. Gonzalo García

Por Prodeg :

Por OSE : Ing. Agrim Luis Alfredo Siqueira – Gerente Región Noreste

Ing. Alfredo Betancor – Jefe Técnico Departamental de Rivera

Ing. Nelson Garagorry - Gerencia Ranc.

Preguntas realizadas por los representantes de la Empresas :

1) referente a los requerimientos en cuanto a remoción y reposición de pavimentos

Respuesta :

Se deberá tener presente todo lo indicado en el pliego Volumen II Artículo 2.6 Pavimento provisorio y definitivo de calzada , así como en los artículos 6.16 Remoción de Pavimentos y Cordones y 6.17 Reposición de pavimentos y cordones.

En particular se subrayó que se deberá cumplir con lo dispuesto por la Intendencia de Rivera.

2) Sobre si los equipos para la detección de fugas que el Contratista deberá entregar a la Administración de acuerdo al Volumen II Artículo 3 , podrán ser utilizados por la Empresa Contratista para los trabajos.

Respuesta :

Dichos equipos como el pliego pide deberán ser entregados a OSE. La Empresa deberá realizar los trabajos de detección de fugas no visibles con sus propios equipos.

3) Se consulta sobre los equipos para la realización de los ensayos de perfiles del consumo de usuarios .

Respuesta :

Los equipos a usar micromedidor y data logger están especificados en el Volumen II Art. 6.3

Los micromedidores y datta logger de acuerdo al pliego, luego que el Contratista haya realizado todos los ensayos serán entregados a la Administración.

4) ¿Pueden realizarse tareas en otro sector (DMC) antes de lograr la meta en cuanto a caudal mínimo nocturno a coeficiente I1 en el que se esté trabajando?.

Respuesta :

Se remite a lo expresado en el Volumen II artículo 2.3 Tareas a desarrollar para la reducción del agua no contabilizada. apartado o).

5) Sobre las situaciones de emergencia (roturas que dejen sin abastecimiento a usuarios), en el DMC en que esté trabajando el Contratista, así como en aquellos que estén dentro de los 180 días siguientes a la terminación de los trabajos según lo definido en el Volumen II artículo 2.3 apartado j ; que ocurran fuera del horario normal de trabajo del Contratista así como domingos y feriados. ¿Las mismas deberán ser atendidas por el Contratista .

Respuesta :

Dichas situaciones serán atendidas por la cuadrilla de guardia de OSE de la Ciudad de Rivera que actúa sobre todo el resto de la red de la Ciudad.

6) Sobre el suministro de los datos de las conexiones existentes en un sector

Respuesta :

Ose por medio del Director de Obra, suministrará al Contratista, el listado de las conexiones existentes en cada sector en planilla electrónica.

7) Se pregunta si los ferrules que se requieran serán suministrados por OSE o por el Contratista


Respuesta : En la Sección II apartado 5 Suministros a entregar al Contratista por parte de OSE, se indica que los ferrules de bronce serán entregados por OSE.

8) Se pregunta si los macromedidores a instalar serán a alimentados desde la red de UTE o por otro medio.

Respuesta :

Según se indica en el Volumen II art. 5.1 Los macromedidores que se deberán instalar, los suministrará OSE y serán a batería.

Luego de escuchadas las preguntas y respuestas ,de común acuerdo, se visita el sitio de los puntos de ingreso a varios de los Sectores. Se visitaron los puntos de ingreso a los sectores 3, 4, 5, 6 y 7.


Ing. Nelson Garagorry

Jefe de reducción de Pérdidas Físicas