


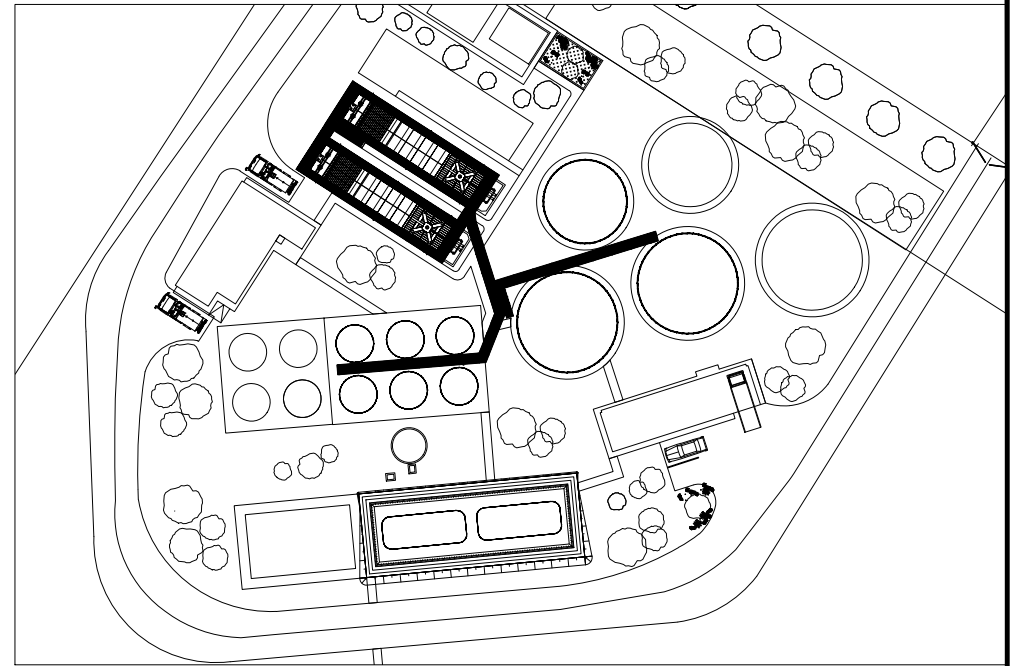

REFERENCIAS

[illegible]

NOTAS

SALVO QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO:

- * TODAS LAS CAÑERIAS DE Ø50 SERAN DE PVC DE 1.6mm DE ESPESOR.
 * LOS CAÑOS SERAN ASENTADOS Y RECUBIERTOS POR CAPAS DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR C/U (TAPADA MINIMA 40cm) SOBRE LA CAPA SUPERIOR DE ARENA SE COLOCARA UNO CADA CINCO CAÑOS UN CABLE DE ALUMINIO DE 10mm DE DIAMETRO.
 * TODAS LAS LINEAS DE ALIMENTACION SERAN EN CABLE SUPERPLASTICO.
 * TODAS LAS ALIMENTACIONES SERAN DE ACUERDO A LOS DIAGRAMAS UNIFILARES.
 * TODAS LAS UBICACIONES SERAN CONFIRMADAS EN OBRA.
 * EL CRITERIO PARA SEGUIR PARA LA DISTRIBUCION DE CAÑOS SERA EL SIGUIENTE:
 * LA DISTANCIA MAXIMA DE CABLEZACIONES ENTRE CAMARA Y CAMARA ES 20m
 * TODA VEZ QUE EL CAÑO NO PUEDA ACOMPAÑAR EL CAMBIO DE DIRECCION.
 * EN CRUCES DE CALZADA.
 * EN TODO CAMBIO DE NIVEL QUE DEBA SER EFECTUADO, PARA EVITAR TRAMOS DE CABLEZACION EN BOLSA DE AGUA.

6-6 1-1

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO



GERENCIA DE AGUA
POTABLE



ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE


ING. GABRIELA GRUZ
JEFE DIVISIÓN
ESTUDIOS Y PROYECTOS

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

		FECHA MAY.
--	--	------------

CONTRAPARTE DE PROYECTO 	CONTRAPARTE DE PROYECTO	PLANO N°: 47.638-EL-03
--	-------------------------	---------------------------