



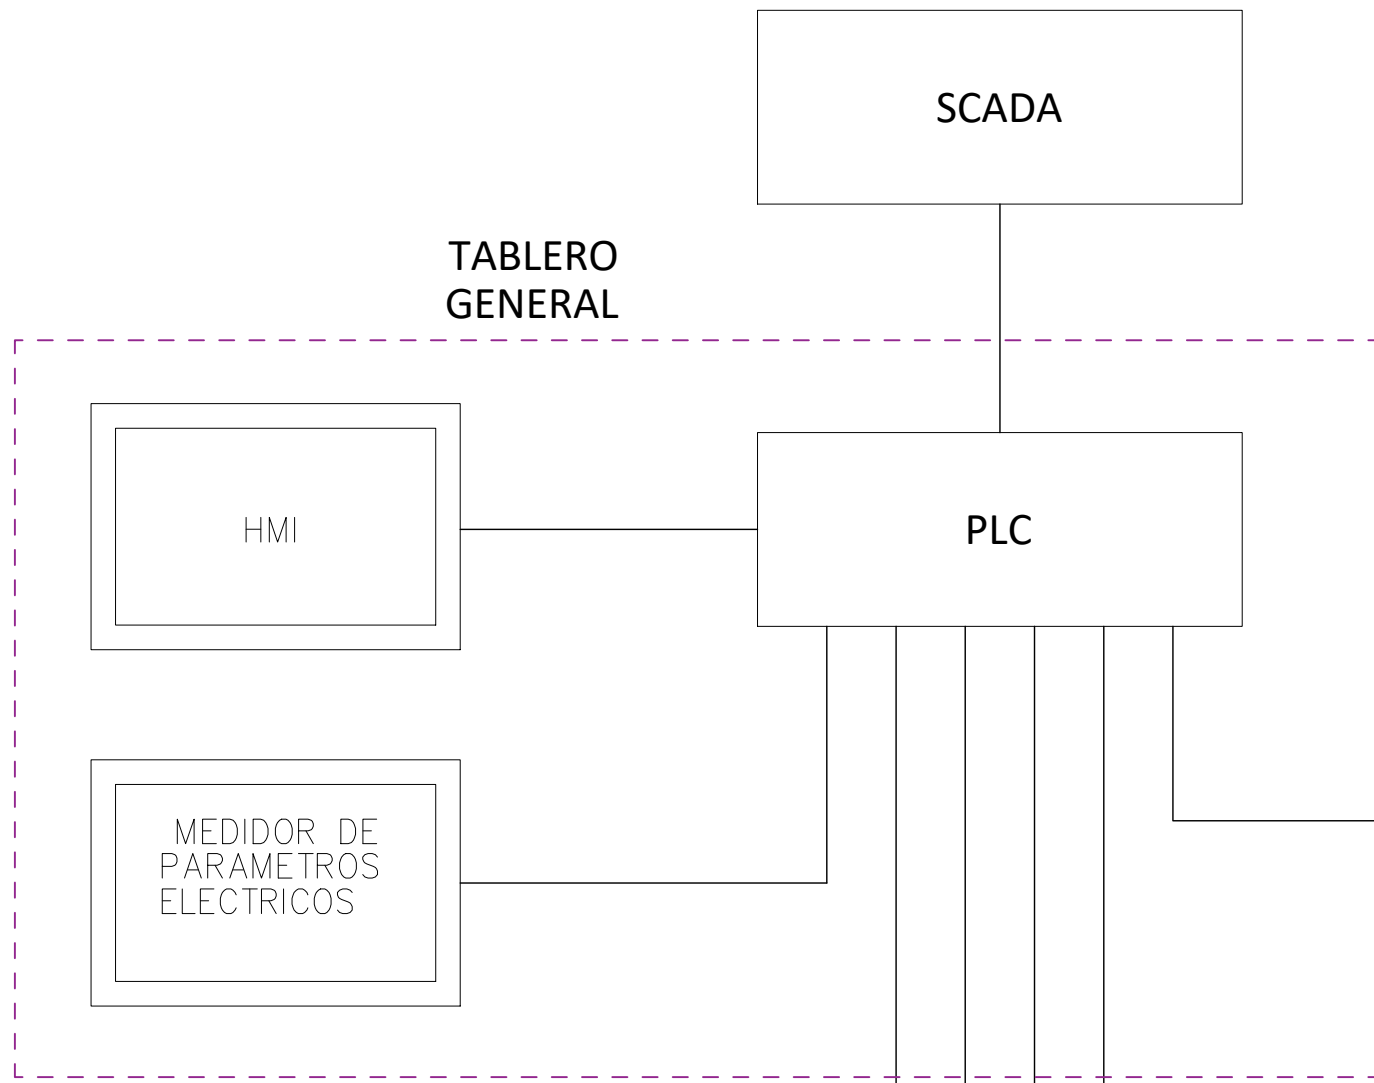


TABLERO UPA 1

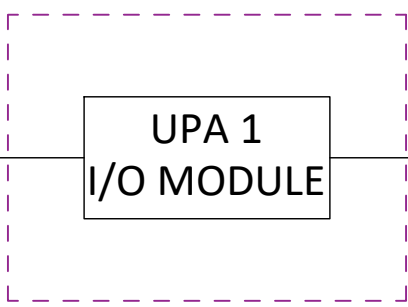


EQUIPO
FLOCULADOR 1 UPA1
FLOCULADOR 2 UPA2
VÁLVULA ACTUADA ENTRADA A UPA 1
VÁLVULA ACTUADA ENTRADA A FILTROS?? UPA 1 (4)
VÁLVULA ACTUADA SALIDA AGUA FILTRADA A TANQUE UPA 1 (4 POR UPA)
CAUDALÍMETRO UPA 1
ALARMA PRESOSTATO DE LÍNEA

TABLERO UPA 2

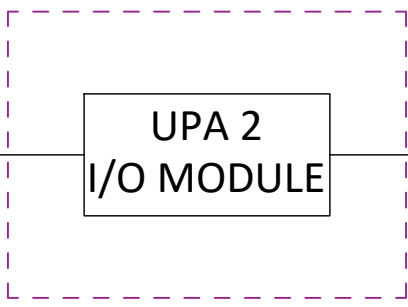


EQUIPO
FLOCULADOR 1 UPA2
FLOCULADOR 2 UPA2
VÁLVULA ACTUADA ENTRADA A UPA 2
VÁLVULA ACTUADA ENTRADA A FILTROS?? UPA 2 (4)
VÁLVULA ACTUADA SALIDA AGUA FILTRADA A TANQUE UPA 2 (4 POR UPA)
CAUDALÍMETRO UPA 2

TABLERO TAO

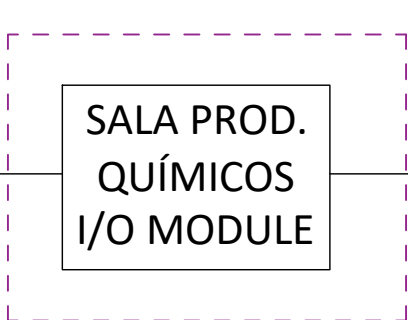


EQUIPO
DOSIFICADORA POLIELECTROLITO UPA 1
DOSIFICADORA POLIELECTROLITO UPA 2
DOSIFICADORA POLIELECTROLITO UPA 3-RESERVA
DOSIFICADORA POLIELECTROLITO LODO 1
DOSIFICADORA POLIELECTROLITO LODO 2
DOSIFICADORA SULFATO DE ALUMINIO 1
DOSIFICADORA SULFATO DE ALUMINIO 2
DOSIFICADORA HIPOCLORITO DE SODIO 1
DOSIFICADORA HIPOCLORITO DE SODIO 2
DOSIFICADORA HIPOCLORITO DE SODIO 3
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO CLORO 1
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO CLORO 2
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO POLIELECTROLITO UPA 1
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO POLIELECTROLITO UPA 2
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO POLIELECTROLITO LODOS
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO SULFATO DE ALUMINIO

TABLERO TBO

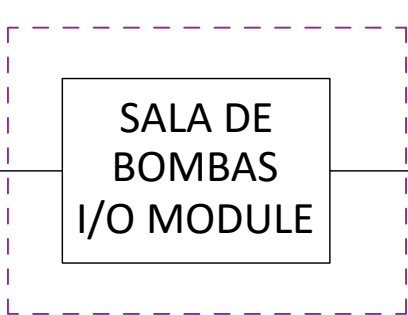


EQUIPO
BOMBA AGUA BRUTA N°1
BOMBA AGUA BRUTA N°2
BOMBA AGUA BRUTA N°3
BOMBA AGUA LAVADO N° 1
BOMBA AGUA LAVADO N° 2
BOMBA AGUA TRATADA N°1
BOMBA AGUA TRATADA N°2
BOMBA AGUA TRATADA N°3
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO N°1
BOMBA DE AGUA DE SERVICIO N°2
TRASDUCTOR DE PRESIÓN AGUA TRATADA A YOUNG
TRASDUCTOR DE PRESIÓN AGUA SERVICIOS
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA BRUTA A TANQUE AGUA BRUTA
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA BRUTA A TANQUE AGUA TRATADA
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA BRUTA A UPA 1
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA BRUTA A UPA 2
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA LAVADO
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA TRATADA A YOUNG
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO AGUA SERVICIO
VÁLVULA ACTUADA ENTRADA TANQUE AGUA BRUTA
VÁLVULA ACTUADA BYPASS AGUA MEZCLA
VÁLVULA ACTUADA DOSIFICACIÓN CLORO TANQUE TRATADA 1
VÁLVULA ACTUADA DOSIFICACIÓN CLORO TANQUE TRATADA 2
MEDIDOR DE CLORO AGUA TRATADA
MEDIDOR NIVEL TANQUE AGUA BRUTA
MEDIDOR NIVEL TANQUE AGUA TRATADA 1
MEDIDOR NIVEL TANQUE AGUA TRATADA 2

TABLERO TCO

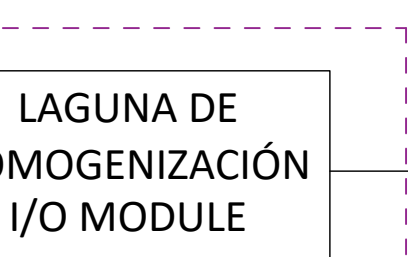

BOMBA DE EFLUENTES N°1
BOMBA DE EFLUENTES N°2
BOMBA RIEGO
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO EFLUENTE
CAUDALÍMETRO ELECTROMAGNÉTICO RIEGO
MEDIDOR NIVEL POZO DE BOMBEO DE EFLUENTES

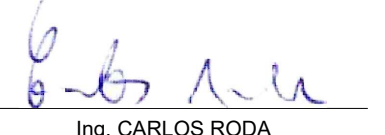
Ing. CARLOS RODA
COORDINADOR


Ing. FELIPE BURGUEÑO
PROYECTISTA

ESTE PLANO CONSTA DE 54 PLANCHAS


GERENCIA DE AGUA POTABLE
ING. MARGARITA PINTOS
GERENTE

OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO: RIO NEGROLOCALIDAD: YOUNGANTEPROYECTO

USINA POTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

ELÉCTRICA
DIAGRAMA DE BLOQUES DE CONTROL

ING. GABRIELA GRUZ
JEFE DIVISION ESTUDIOS Y PROYECTOS

CONTRAPARTE DE PROYECTO

CONTRAPARTE DE PROYECTO

ESCALA N/A
FECHA MAY. 2023
PLANO N°:
47.638-EL-07