



Paysandú, 07 de diciembre 2022

A: Empresa: ESTUDIO PITAMIGLIO
Sra. Nathalia Kaminski

De: Jefe Cartografía.
Edit Modernel.

En plano adjunto se marcan los cables de media y alta tensión de la zona de la ciudad de Young, de acuerdo a nota y plano presentados por la empresa.

Los planos que se entregan son meramente indicativos, no están a escala por lo que no se indican distancias ni profundidades.

Se advierte además que en sitio se pueden encontrar más conductores que los aquí indicados.

Las referencias de los planos son las siguientes:

Cable subterráneo 6 kV		Línea aérea 6 kV	
Cable subterráneo 15 kV		Línea aérea 15 kV	
Cable subterráneo 6 kV en desuso		Cable subterráneo 15 KV en desuso	
Cable subterráneo 30 kV		Línea aérea 30 kV	



Firma por el Solicitante

Aclaración de firma

Nº de Cedula de Identidad


Por UTE

Departamento de Estudios de la Explotación
Sub Gerencia de Explotación
Regional 1
25 de Mayo 1520 Paysandú.
Teléfonos: 4722 54900-int. 7660

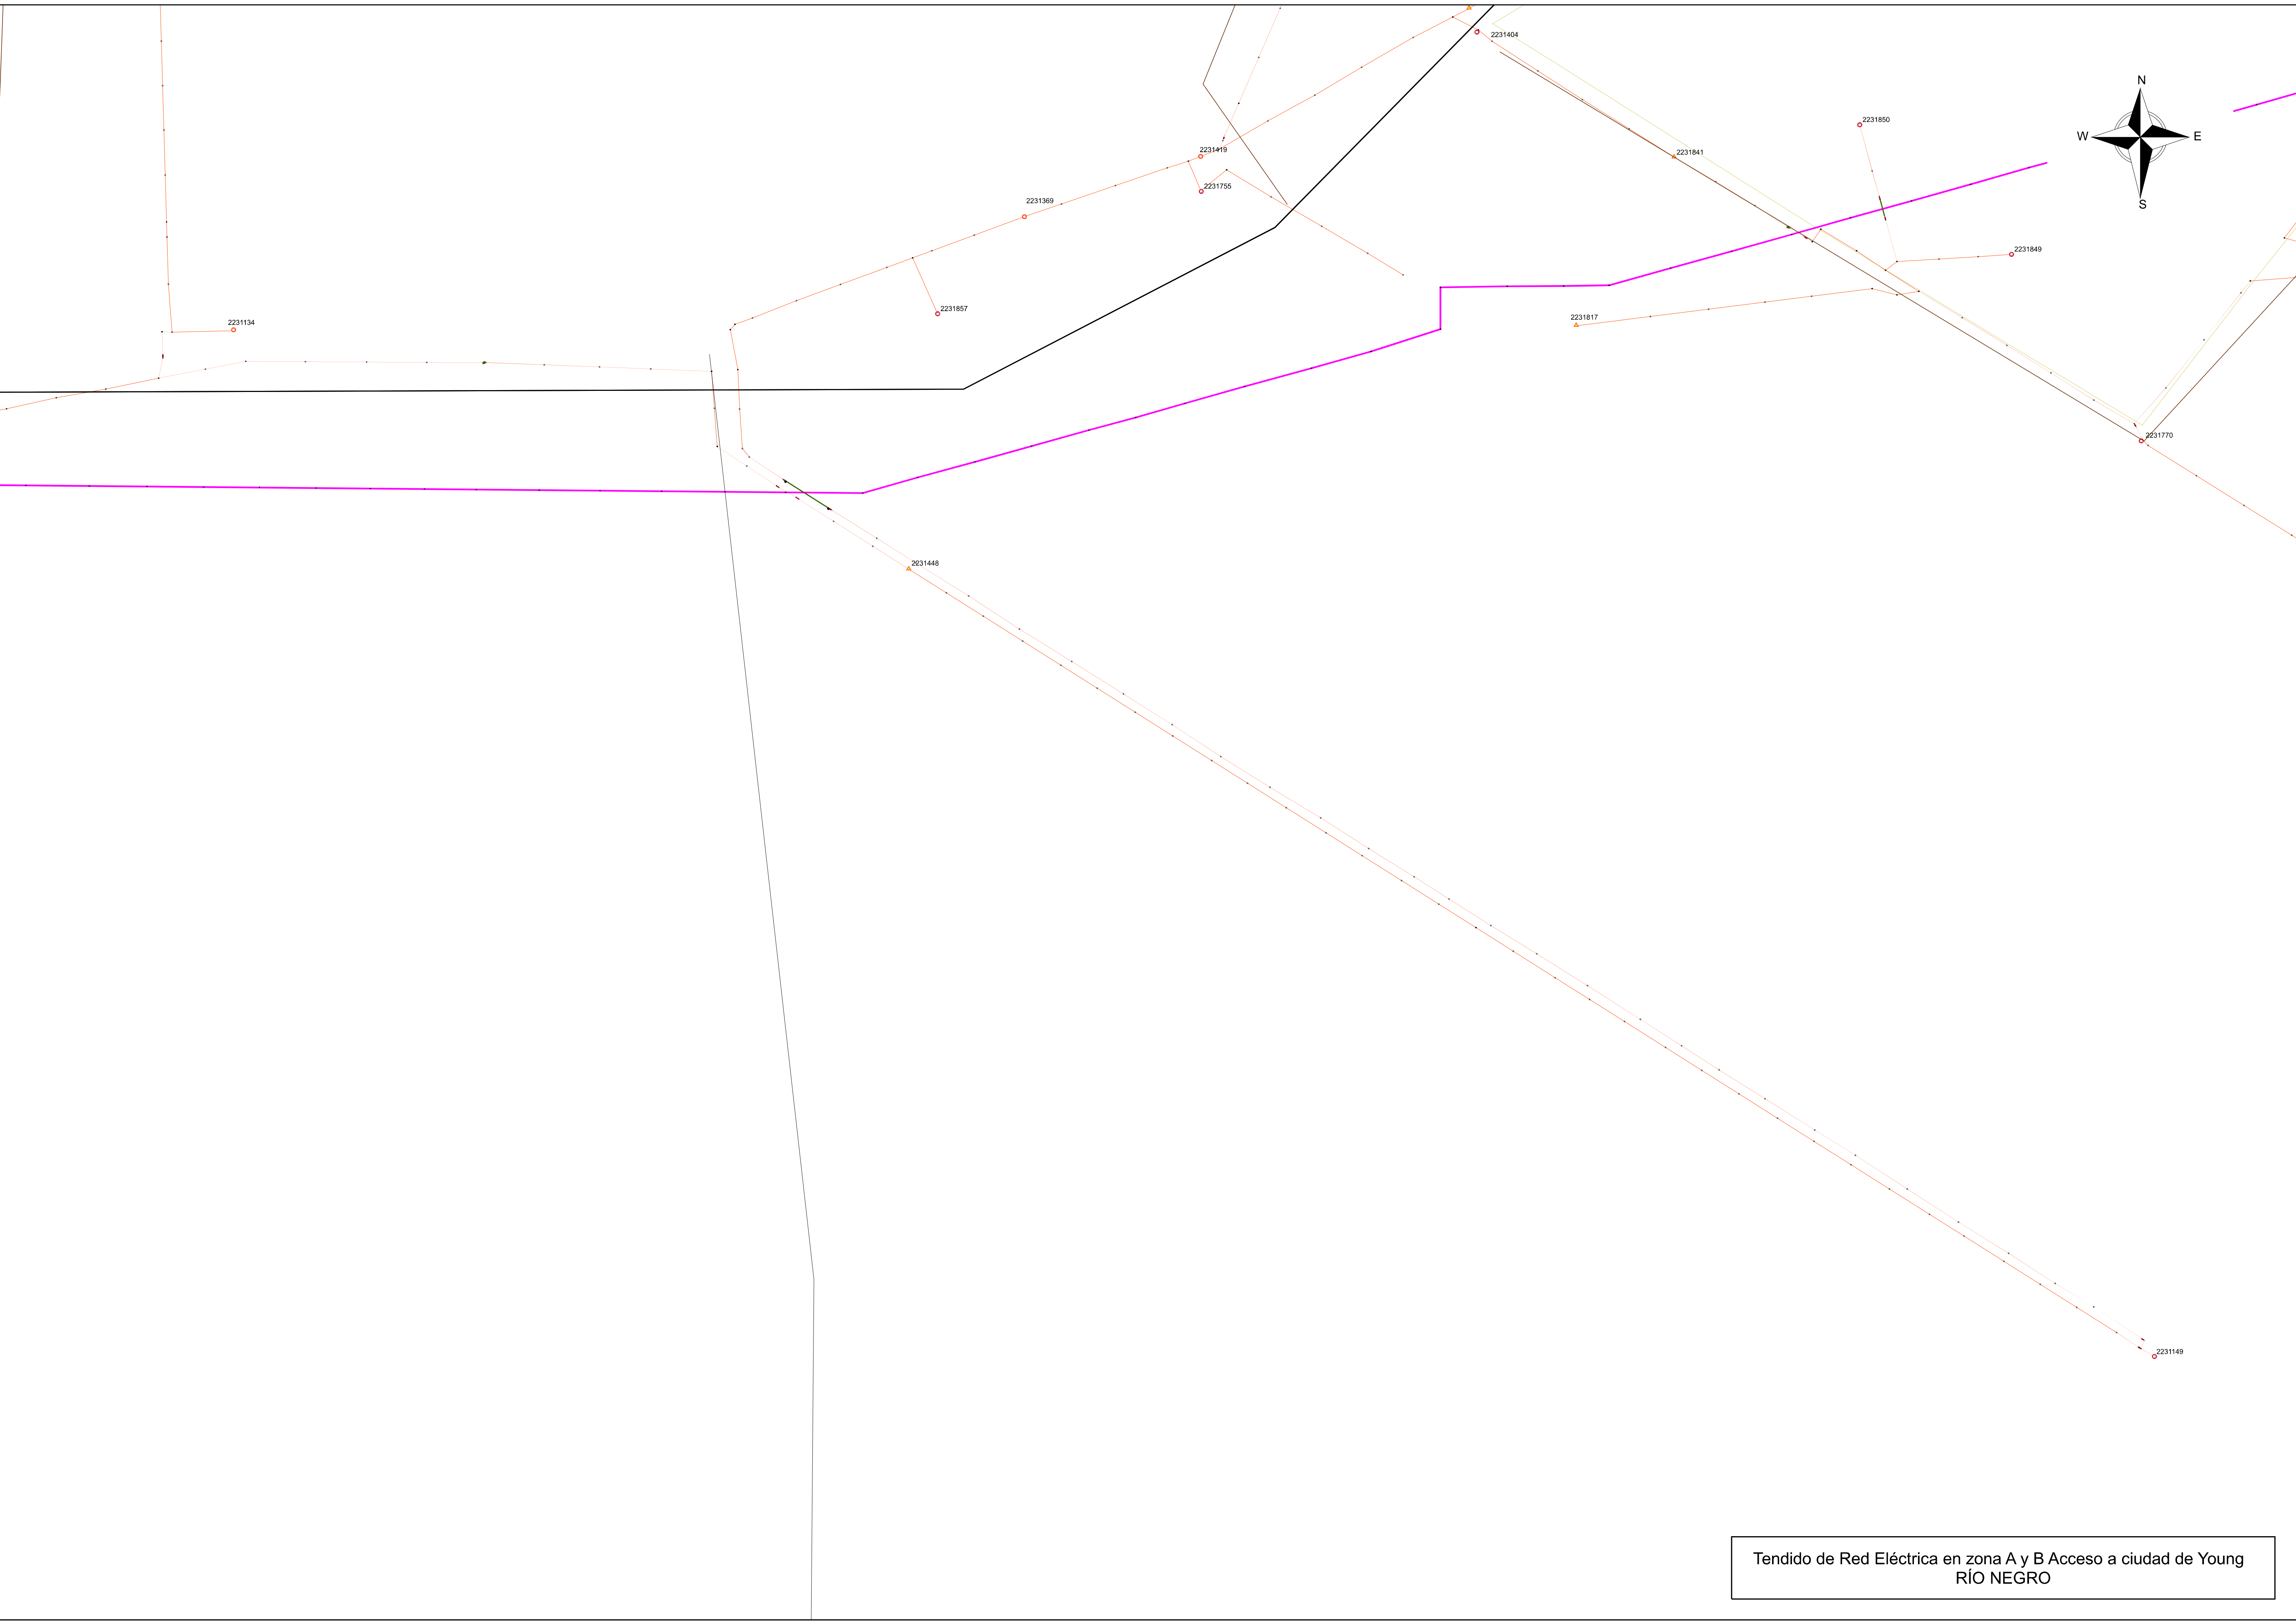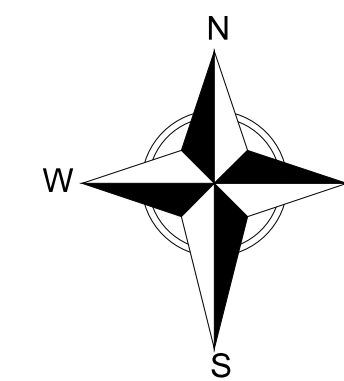


Tendido de Red Eléctrica en zona A y B Acceso a ciudad de Young
RÍO NEGRO



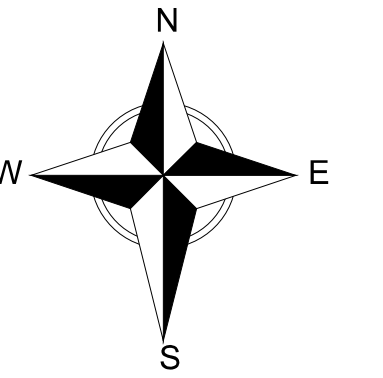

Tendido de Red Eléctrica en zona E, F, G y H ciudad de Young
RÍO NEGRO

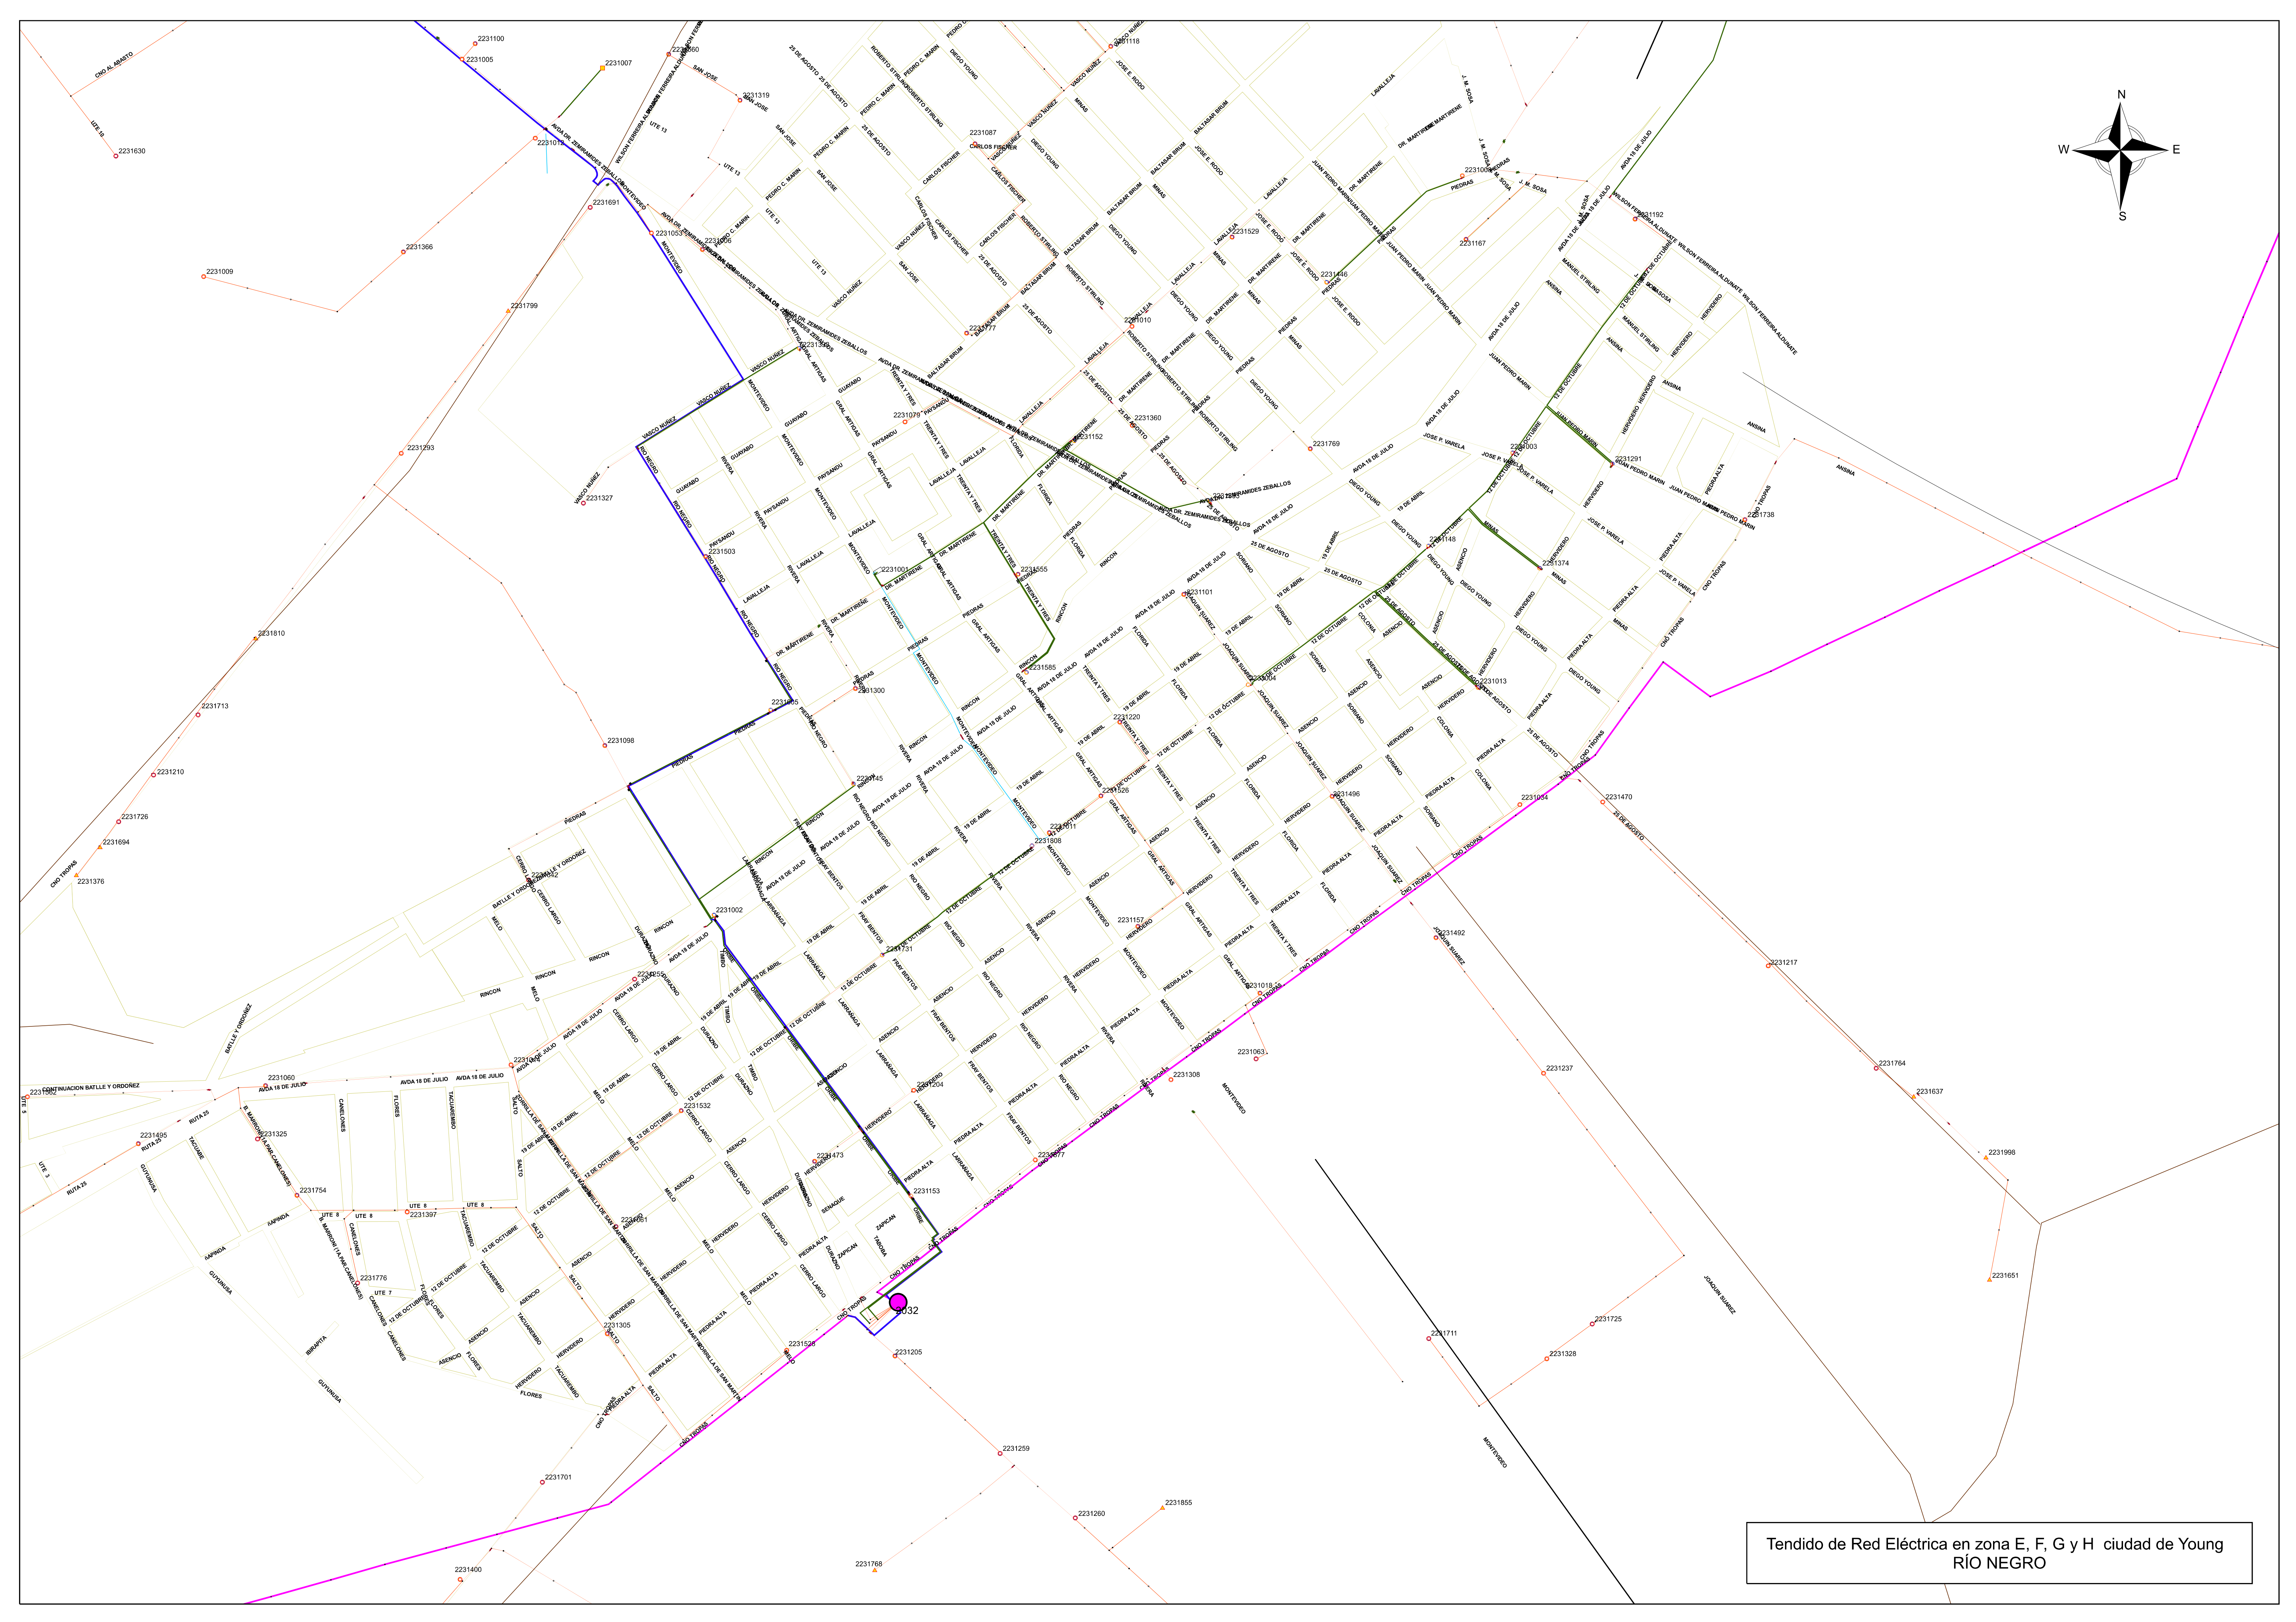



Paysandú, 07 de Diciembre de 2022.

A: Nathalia Kaminski

De: Jefe Estudios de Redes
Ing. Téc. José Pastorini.

En el plano adjunto se marcan Cables Subterráneos de Baja Tensión existentes en la zona solicitada de Young (Río Negro), de acuerdo a la nota presentada por dicha Empresa.

Los planos que se entregan son meramente indicativos, no están a escala por lo que no se indican distancias ni profundidades.

Se advierte además que en sitio se pueden encontrar más conductores que los aquí indicados.

Las referencias de los planos son las siguientes:

Cables Subterráneos de 400V —

Cables Subterráneos de 230V —

Firma por el Solicitante

Aclaración de firma

Nº de Cedula de Identidad

Por UTE

Departamento de Estudios de Redes BT.
Distrito Paysandú
25 de Mayo 1520
Teléfonos: 47254773- Int. 7624.



