

REPARACION DE PERDIDAS

Obras Sanitarias del Estado



Objetivo:

- Sistematizar los pasos operativos para la reparación de pérdida de agua potable.

Alcance:

- Aplica a todas las reparaciones de pérdidas en tuberías hasta 200 mm y pérdidas en conexiones de hasta 25 mm.
- Excluidos los Grandes Consumidores en Montevideo.
- Interior: Aplica a todas las reparaciones sin importar las medidas del diámetro.


Responsables:

- Gerencia de Operaciones Técnicas
- Sub Gerencias Comerciales Operativas (Interior)
- Gerencias Regionales

Referencias, definiciones y glosario:

- Las mismas podrán ser encontradas en el procedimiento correspondiente.

DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

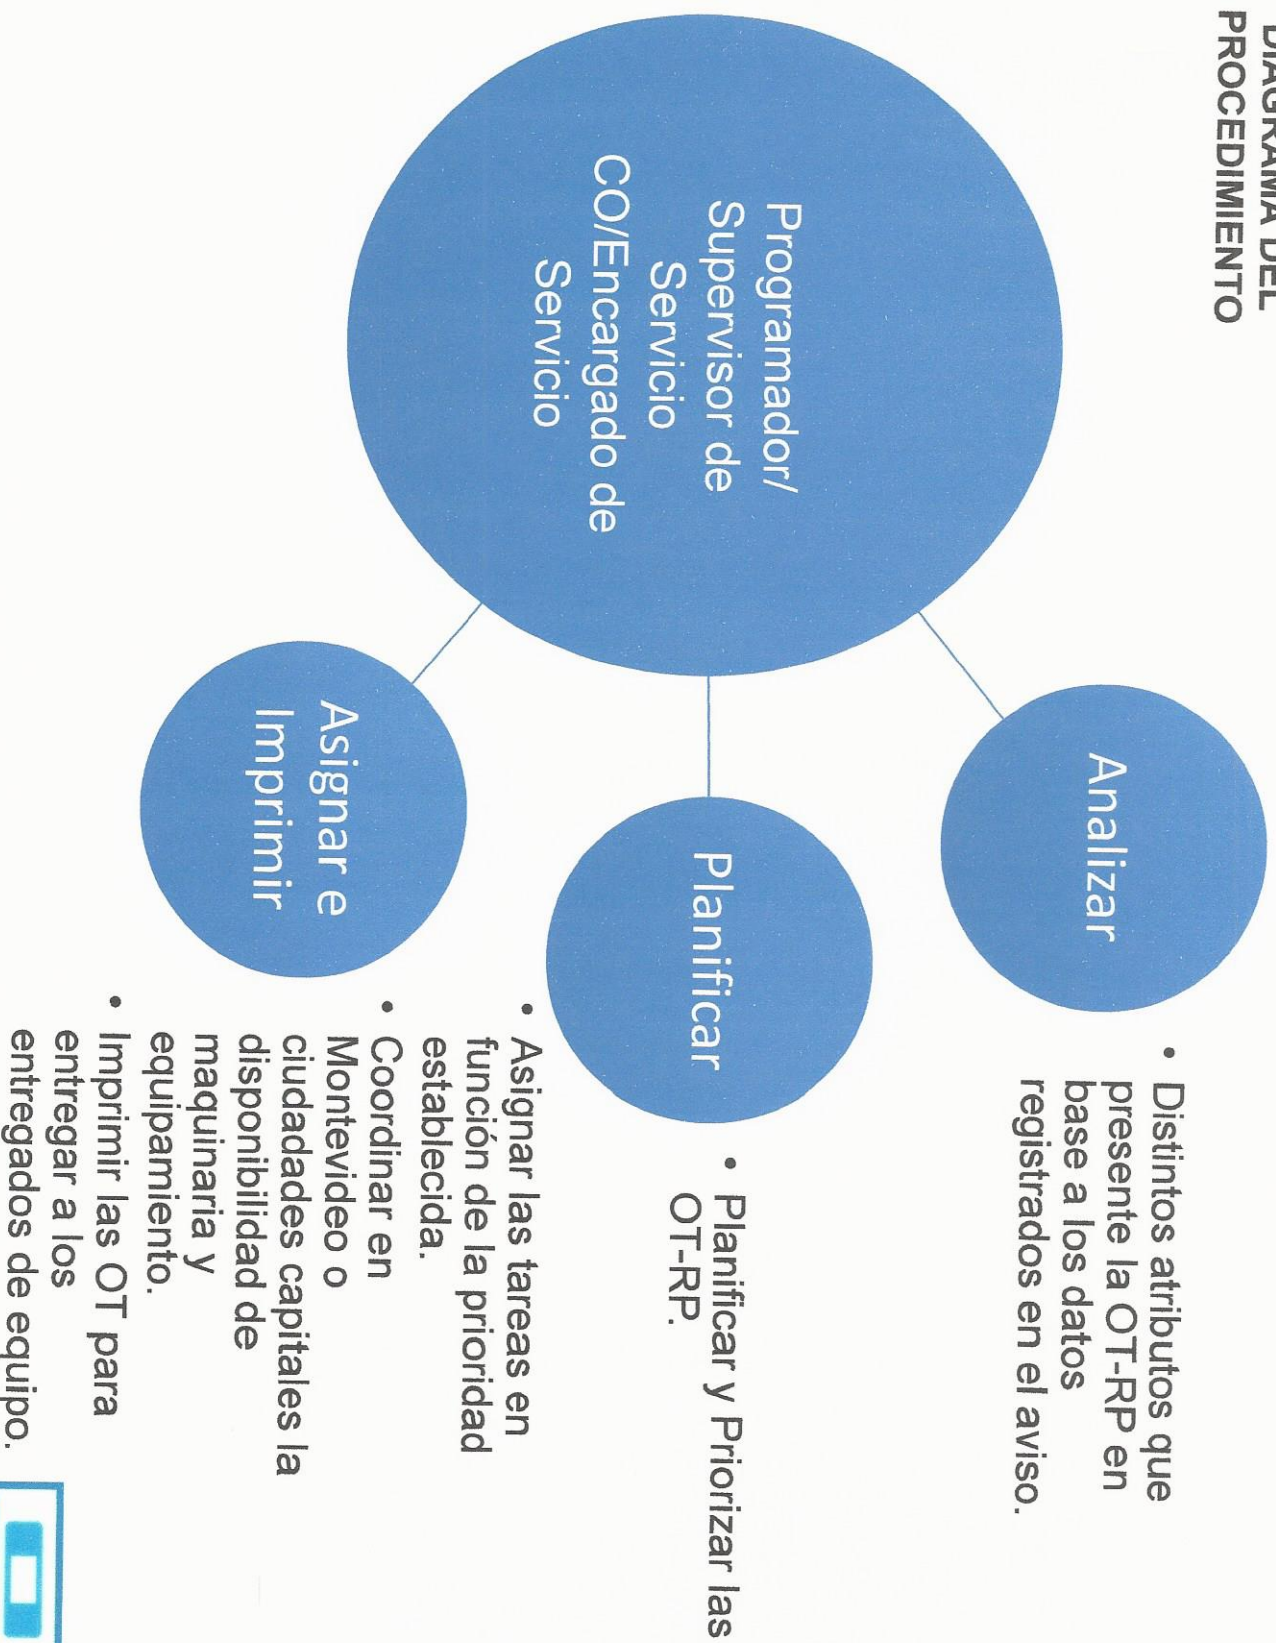


¿VALIDA?

(Supervisor/Supervisor de Servicio CO/Encargado de Servicio)

Validar la asignación recibida en base a disponibilidad de :

✓ Recursos Humanos

✓ Logística

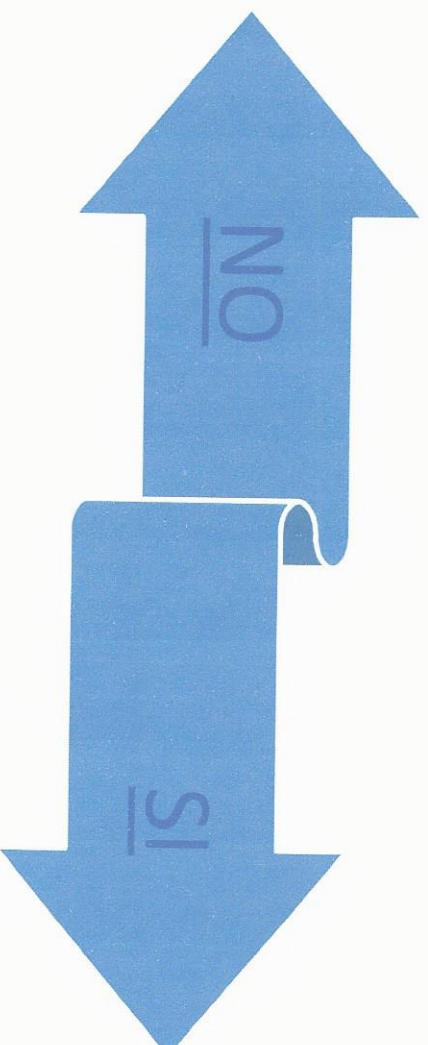

**Supervisor/Encargado de equipo/Supervisor de
Servicio CO/ Encargado de Servicio**

Coordinar y Distribuir

En caso de ser necesario:

Maquinaria Especial según la OT

Intervención con Terceros (Gas, UTE, ANTEL,
Intendencias entre otras)

Prever en caso e aplicar Plan de Excavación


**Gestionar Recursos
Logísticos/Materiales**

Según su Tipología:

Materiales

Equipos de Protección personal

Apoyo necesario para realizar las tareas
asignadas

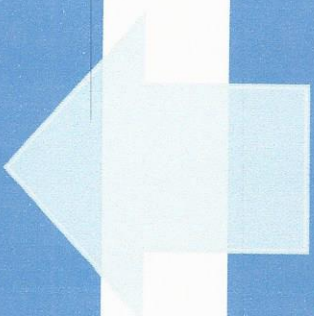

Supervisor /Encargado de Servicio

Localizar y planificar en campo

Ubicar la rotura en la dirección establecida

Analizar la rotura o evento para definir la reparación a realizar

En caso de ser necesario solicitar al Supervisor el apoyo para subsanar inconvenientes

Ejecutar en campo

Planificar tareas a realizar evaluando los riesgos, balizar el perímetro.

Excavación paulatina.

Analizar la rotura las causas y sus complejidades

Identificar la rotura y proceder a la reparación de la pérdida.

Definir si se requiere cierre de zona.

Si es así coordinar y comunicar con el Área Técnica.

Una vez realizada la reparación restablecer y comunicar el servicio de cierre

Una vez realizada la reparación de
perdida restablecer y comunicar el
Restablecimiento de Perdida



Luego se deben realizar las acciones
posteriores a la reparación, puede llegar
a requerir acondicionamiento temporal



Completar y Controlar las Ordenes de
Trabajo

Si se requiere
trabajo posterior
generar OT de
reposición

Re planificar
OT

Resolver OT

Obras Sanitarias del Estado

